

ferme solaire Fiche N°2436260

Haute-Vienne (87)



URBA

A

SURF

7.5 Ha

RACC

10.3 km
81.9 MW

GHI

1290.4
kWh/m²

Plan extrait de géoportail

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le contact âgé de **60 ans** est **propriétaire depuis une trentaine d'années de la parcelle**. Il a un petit **élevage de poney Shetland** et fait pâturer ses poneys sur la parcelle. Il a d'autres parcelles qu'il utilise pour ses poneys mais qui ne sont pas intéressantes pour le projet.


Il souhaite faire un projet d'installation de panneaux photovoltaïques car **il ne sait pas s'il va continuer son élevage** et il envisage une entrée d'argent supplémentaire pour sa retraite. La parcelle **n'est pas en fermage ni enregistrée à la PAC**.

Le sol est de composition **argileuse**. Il y a un **réseau d'eau qui passe à 1,20 m en dessous de la parcelle**. Il n'y a **pas de drainage ni d'irrigation**.

Il a **déjà fait une étude avec l'entreprise E-Sweet Energies située à Montpellier** et il souhaite avoir une autre proposition.

Il n'a **pas connaissance de l'avis de la municipalité** par rapport aux énergies renouvelables.

ferme solaire Fiche N°2436260

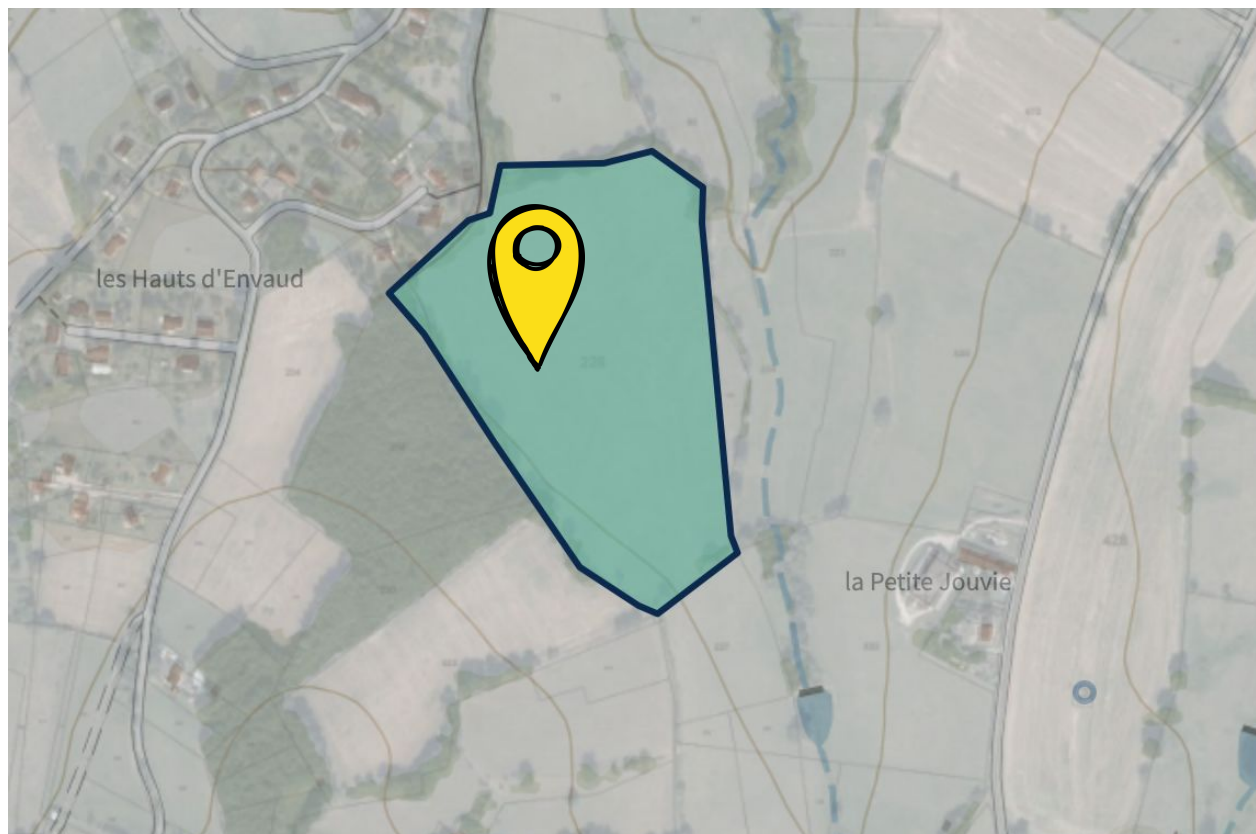

COORDONNÉES DU TERRAIN

Nom de la commune : 87110 Solignac

Coordonnées GPS sur site : 45.747753 , 1.229915


Numéro des parcelles principales : 0D0226

ferme solaire Fiche N°2436260



VUE AÉRIENNE


ferme solaire Fiche N°2436260

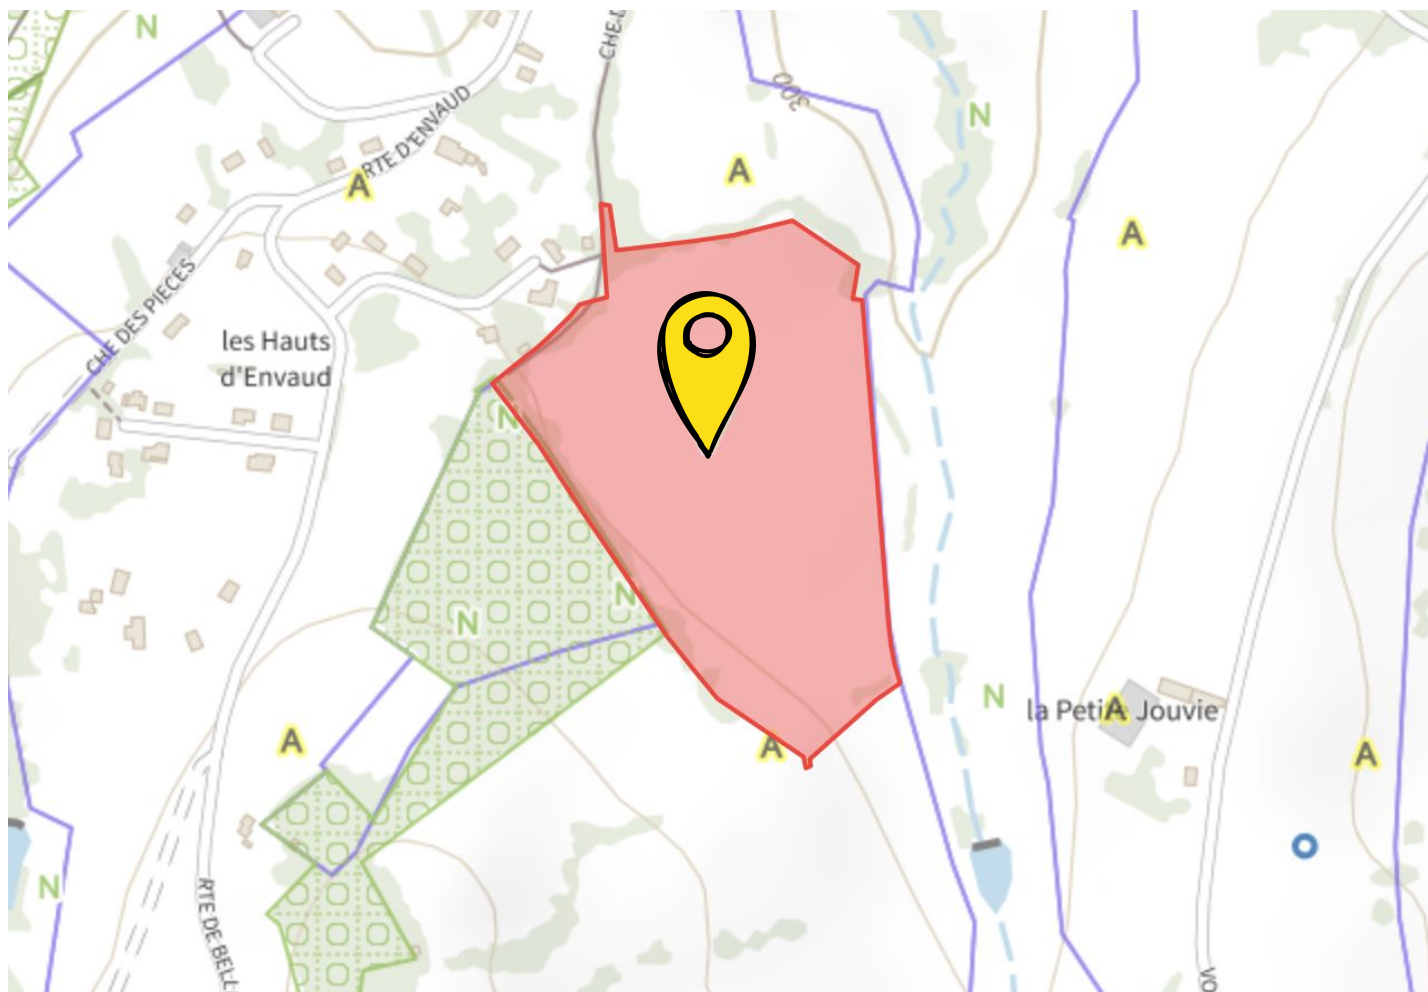

URBANISME

Après consultation, le zonage en urbanisme du terrain est A



ferme solaire Fiche N°2436260

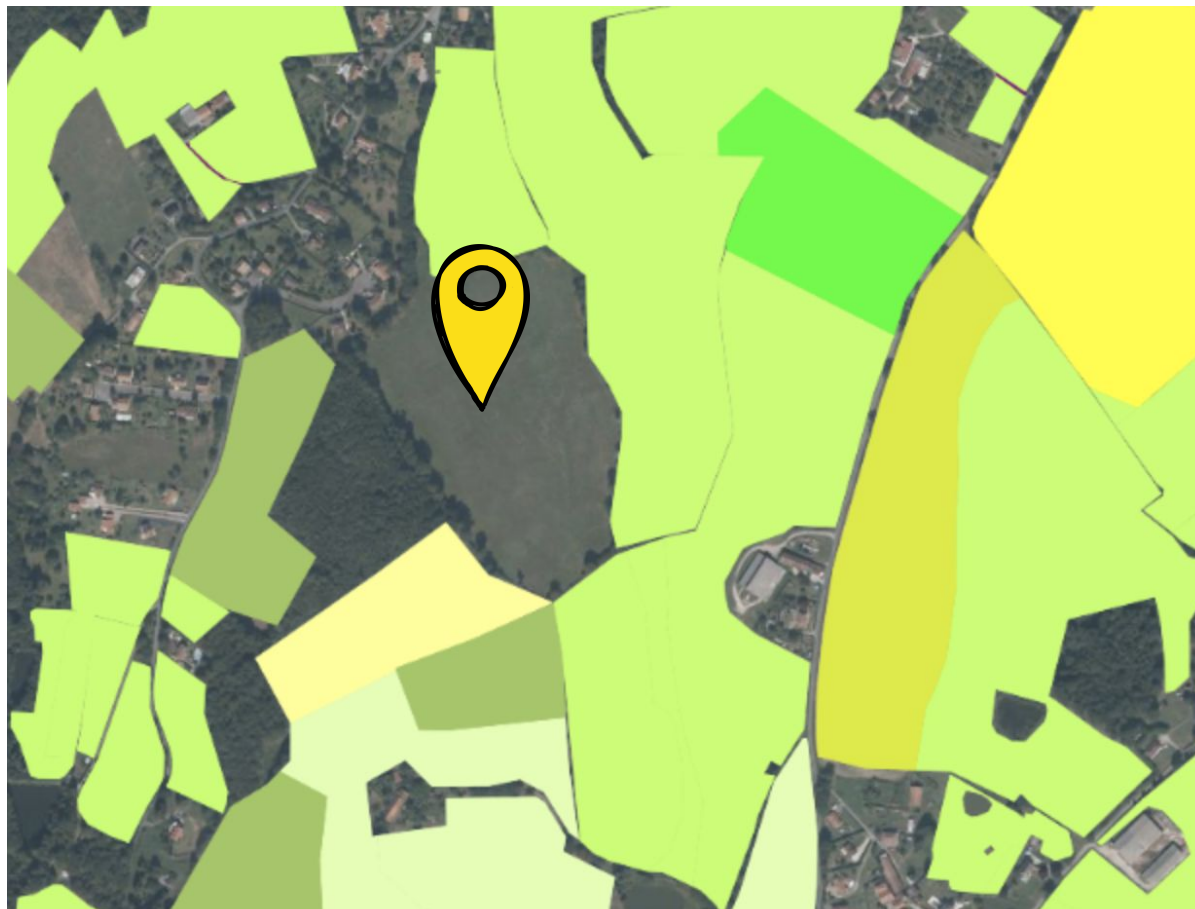

REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE

Pas d'enregistrement

ferme solaire Fiche N°2436260

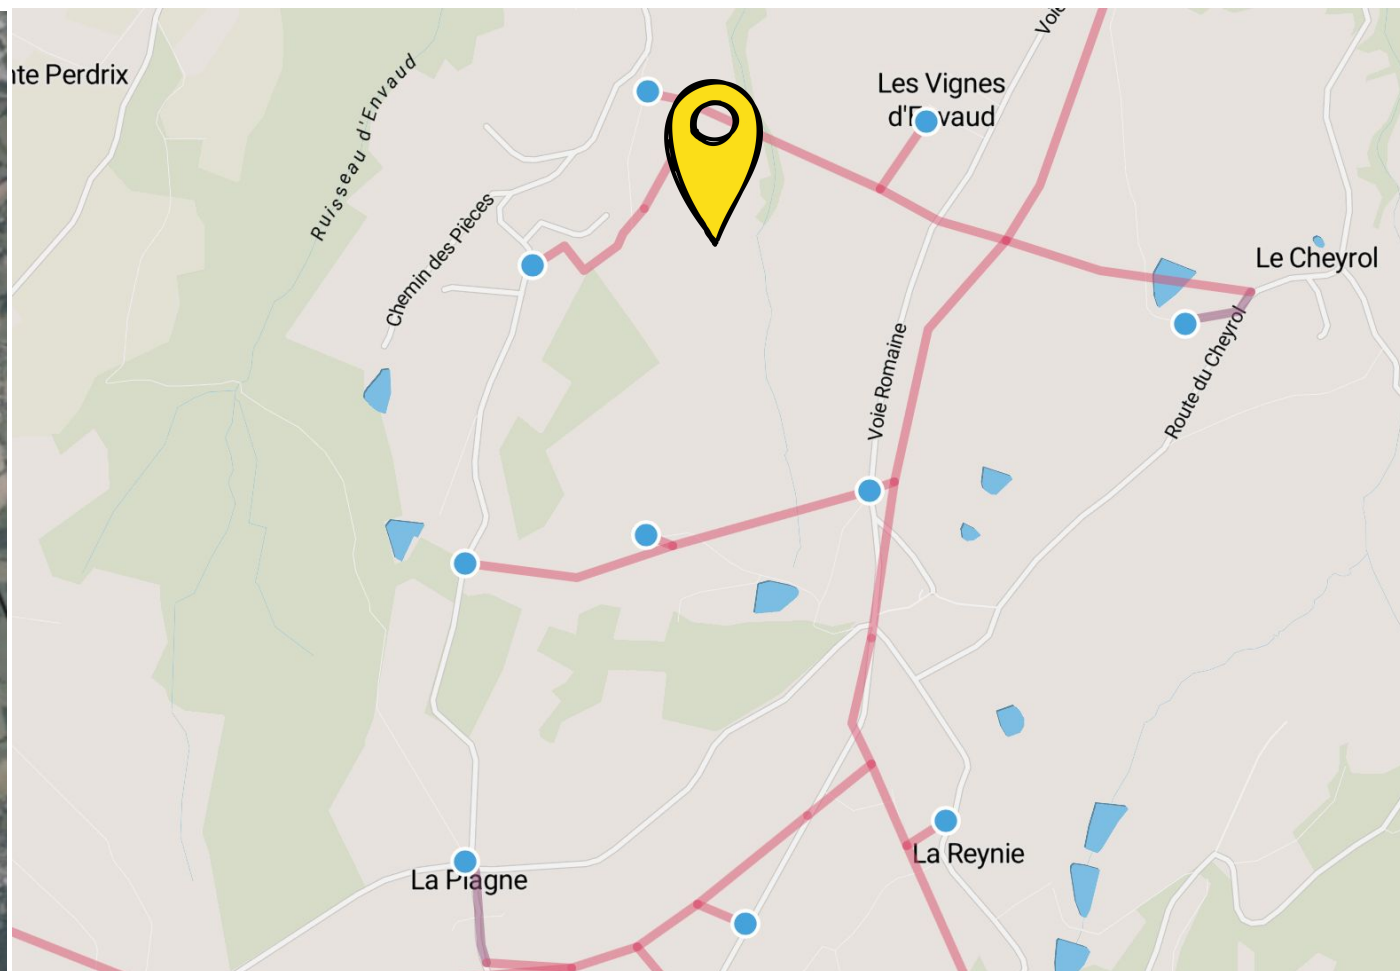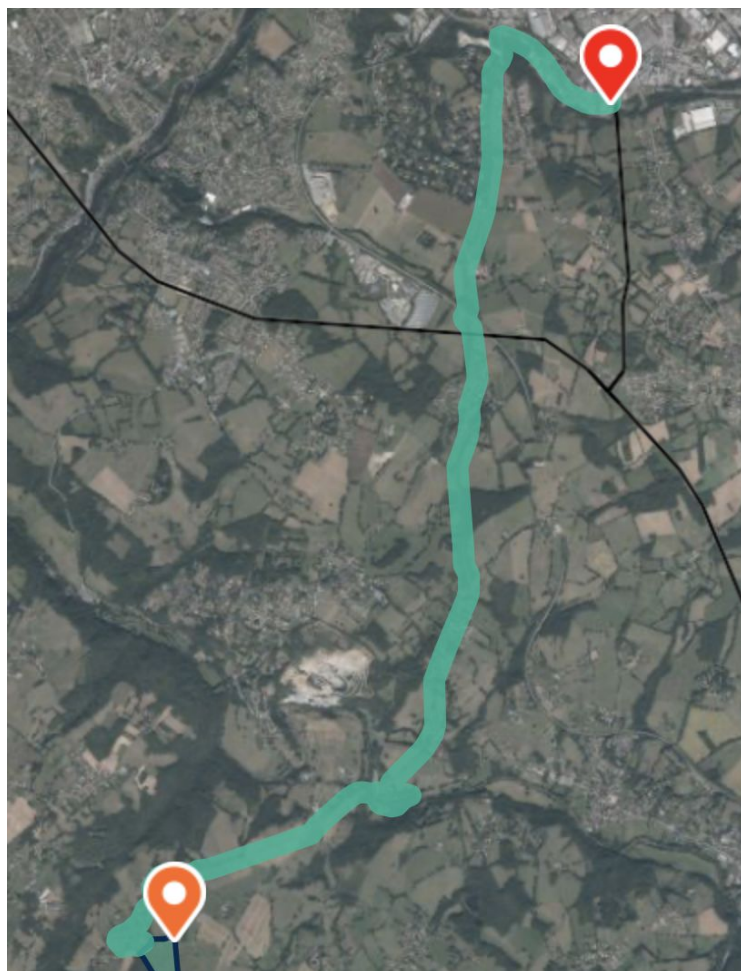

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / RACCORDEMENT

Le poste de raccordement est celui de MAGRE situé à LIMOGES à 10.3 km. La capacité de transformation est de 81.9MW.

ferme solaire

Fiche N°2436260

CAPACITÉ D'ACCUEIL DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION :



Données pour le raccordement dans le cadre du S3REnR :

?	Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans travaux sur le poste source	2.3 MW
	Cette capacité est disponible sur le réseau public de distribution nécessite des travaux sur le réseau public de transport.	
	Puissance cumulée des transformateurs existants	72.0 MW
	Nombre de transformateurs existants	2.0
	Tension aval	20.0
	Tension amont	90.0

Données pour le raccordement en dehors du S3REnR :

	Puissance en file d'attente	2.6 MW
?	Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité réservée du S3REnR	6.0 MW
?	Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution	81.9 MW

mis à jour le 13/08/2024

CAPACITÉ D'ACCUEIL DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT :



de transport et de distribution des installations de production

Données pour le raccordement dans le cadre du S3REnR :

?	Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de transport	1.7 MW
?	Travaux RTE indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible	.


Données pour le raccordement en dehors du S3REnR :

?	RTE - Capacité d'accueil en HTB2	0.0 MW
?	RTE - Capacité d'accueil en HTB1	

mis à jour le 13/08/2024

DISPONIBILITÉS RÉSEAUX

ferme solaire Fiche N°2436260


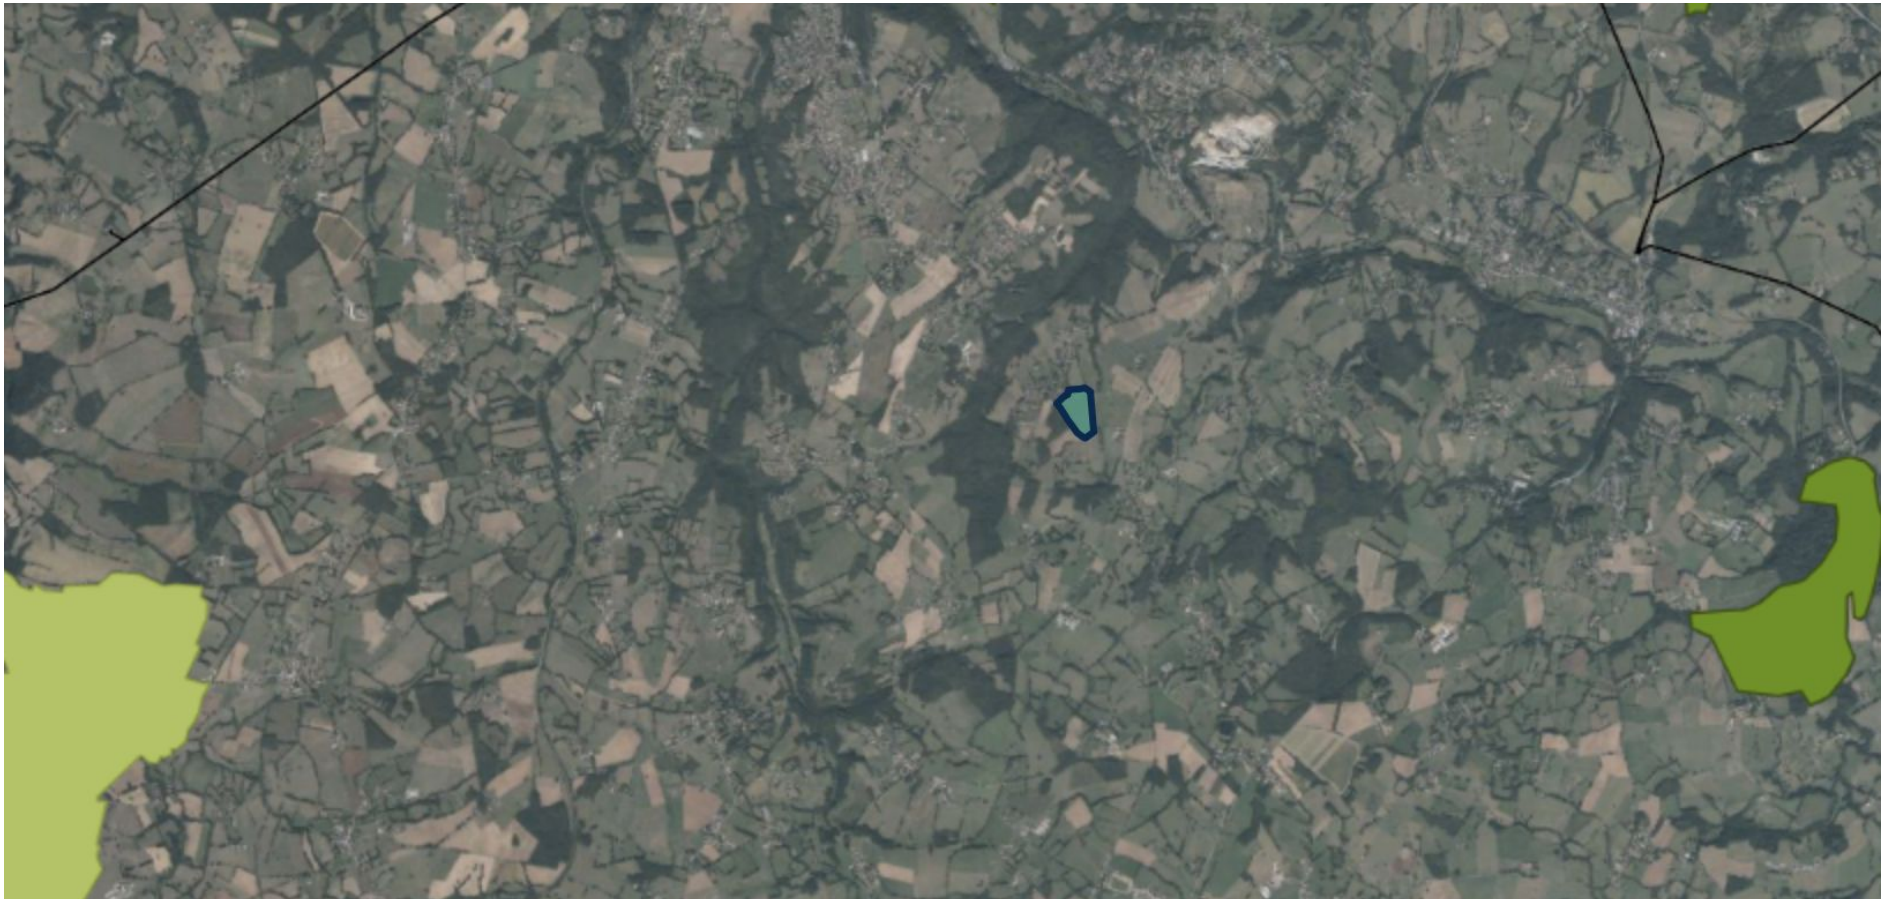


ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le terrain est situé dans une zone concernée par les enjeux suivants:

- 3.16 km d'une ZNIEFF I
- 6.9 km d'un Parc Naturel Régional



ferme solaire Fiche N°2436260

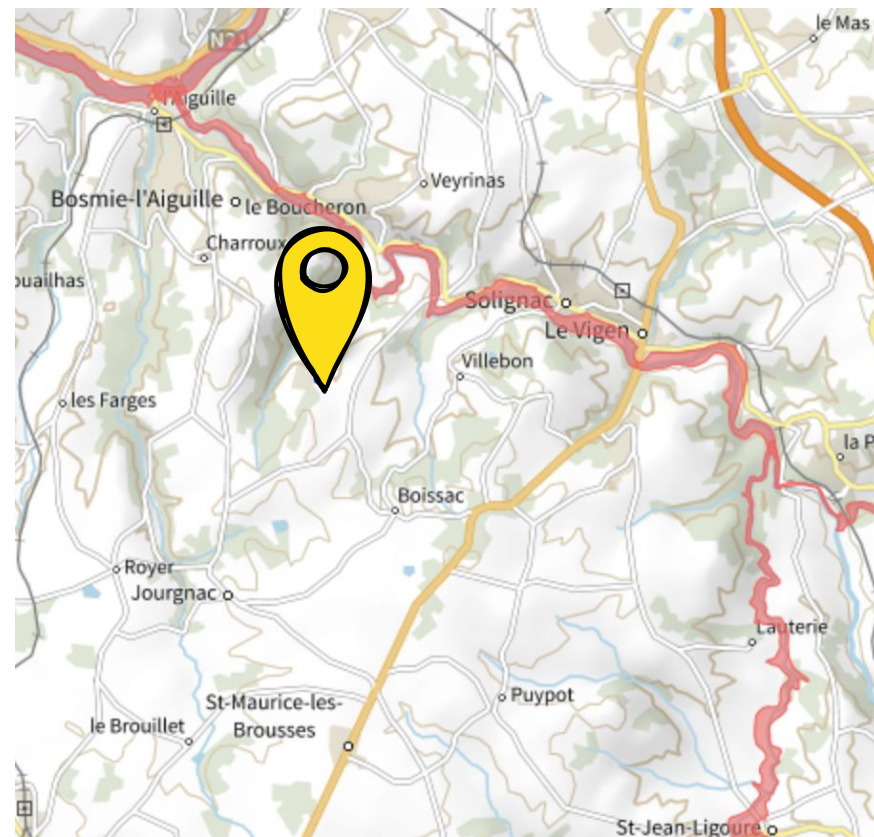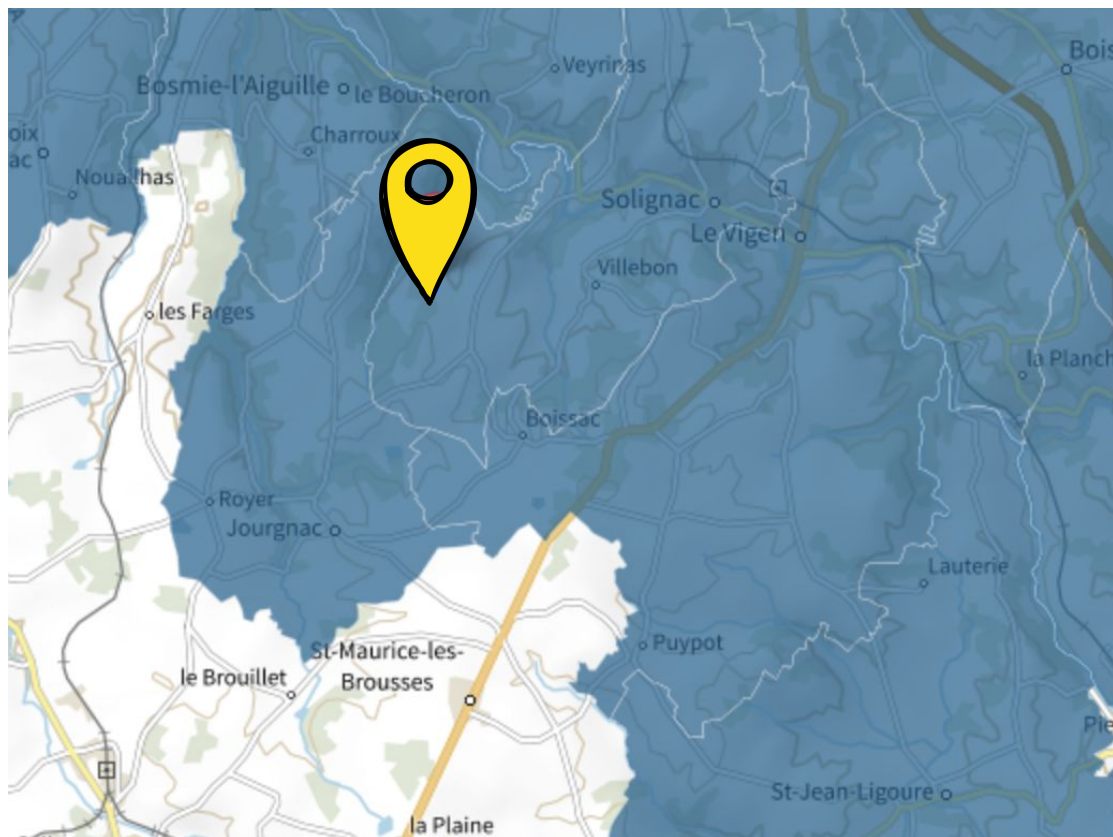

ENJEUX INONDATIONS

Le terrain est situé dans une commune soumise à un PPRI (Briance aval (Solignac)). Le terrain n'est pas situé en zone de prescription ou d'interdiction.


ferme solaire Fiche N°2436260

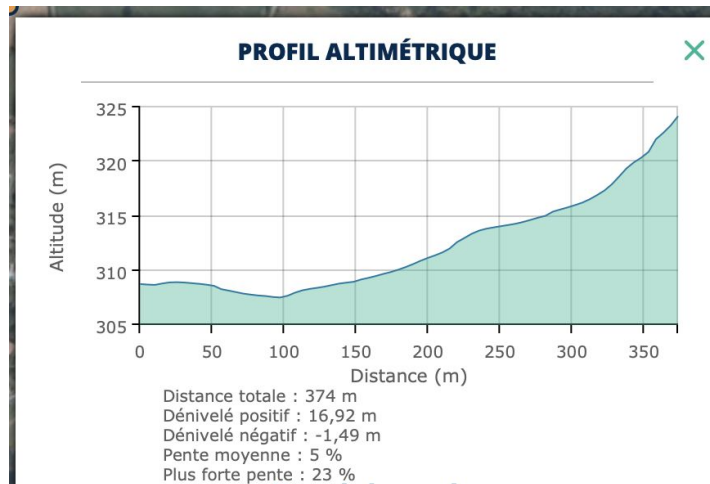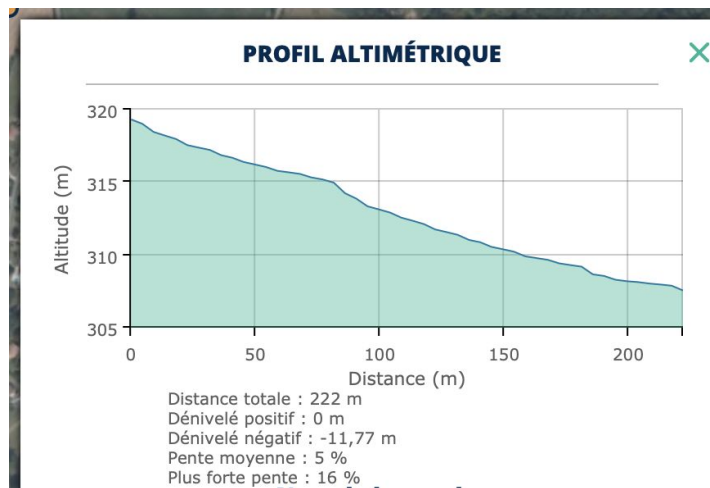

PROFIL ALTIMÉTRIQUE - Ouest-Est et Nord-Sud

Le terrain présente des pentes de 5% en moyenne.

ferme solaire Fiche N°2436260

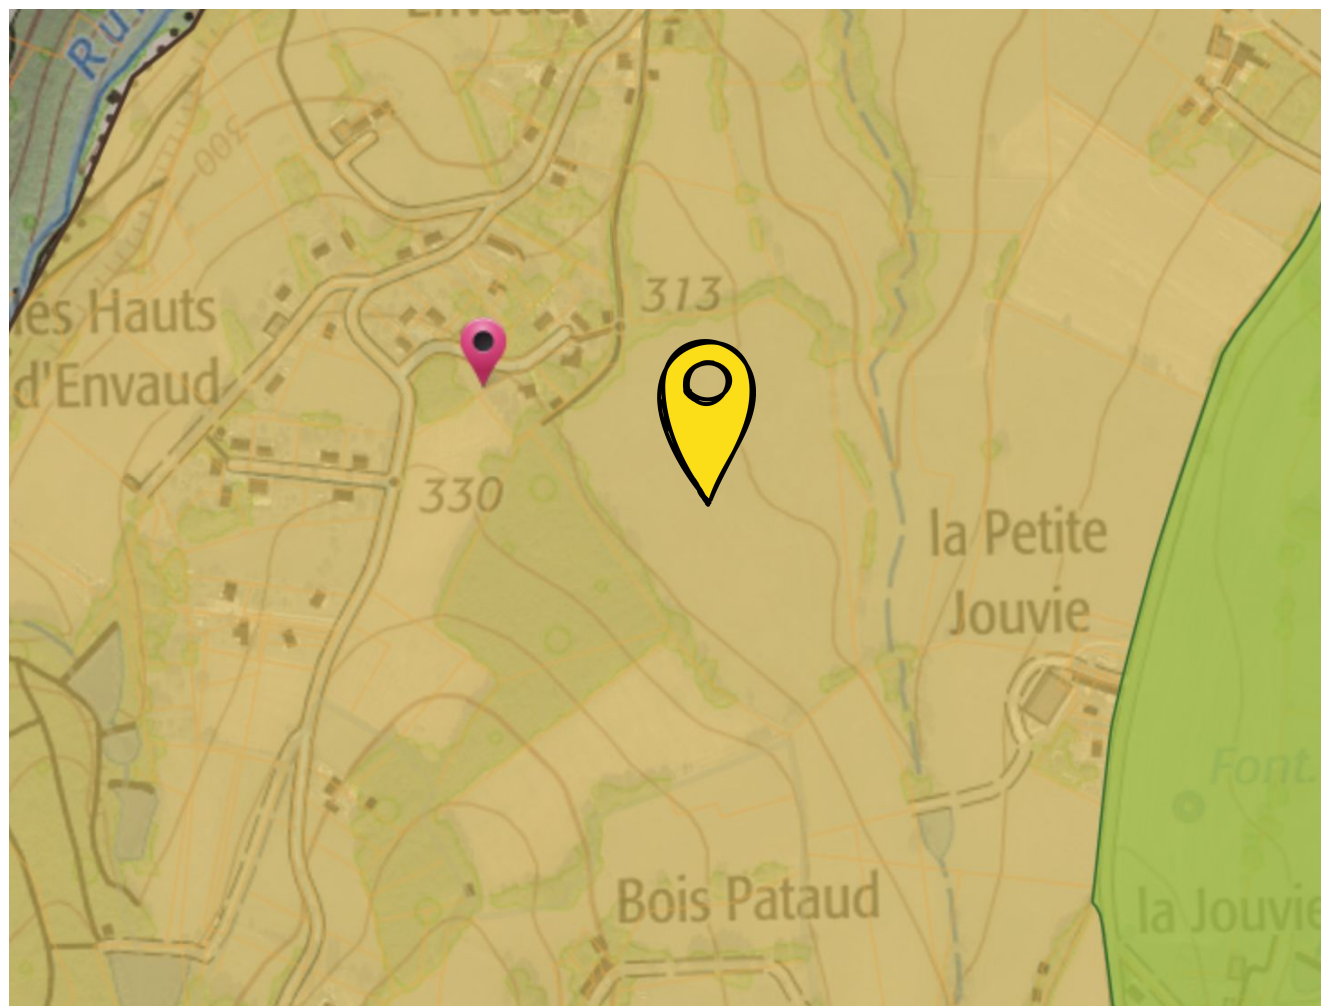

PATRIMOINE

Le site est dans une zone de présomption de prescription archéologique.

ferme solaire Fiche N°2436260



MILIEUX HUMIDES

Le terrain est partiellement concerné par une zone de probabilité forte (2%).